



Extintores portátiles de incendios


¿Qué son?

Son los primeros elementos que se usan para intentar controlar un incendio ya que permiten la descarga de una pequeña cantidad de agentes extintor almacenado en su interior.

¿Dónde se sitúan?


En lugares visibles y accesibles, próximos a puntos con riesgo de incendio y cerca de las salidas de evacuación.

¿Cuáles son sus componentes?

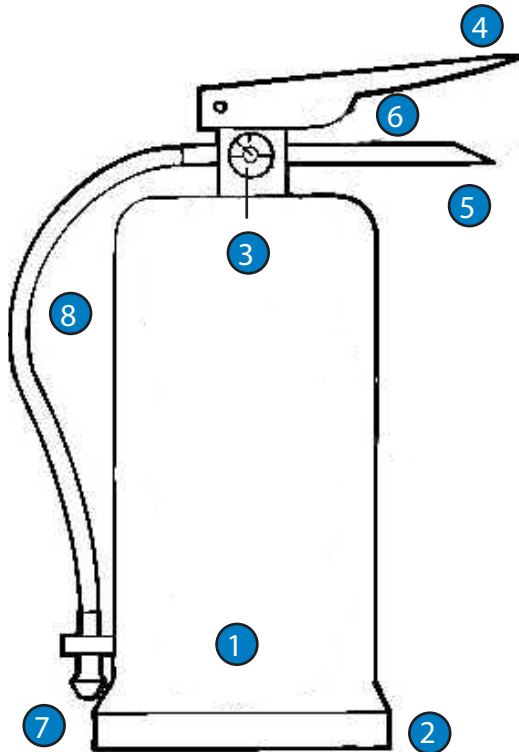

1. **Cilindro/Cuerpo:** recipiente donde se almacena el agente extintor
2. **Base:** protege al equipo en su parte inferior
3. **Manómetro:** indica la presión interior del gas impulsor
4. **Palanca:** al presionarla se pone en acción el extintor
5. **Mango:** parte metálica fija por la que se agarra el extintor cuando se usa
6. **Seguro:** impide accionar el extintor de forma accidental o involuntaria
7. **Boquilla:** parte por donde sale el agente extintor
8. **Manguera:** tubo que permite dirigir la proyección del agente

¿Cómo se usan?

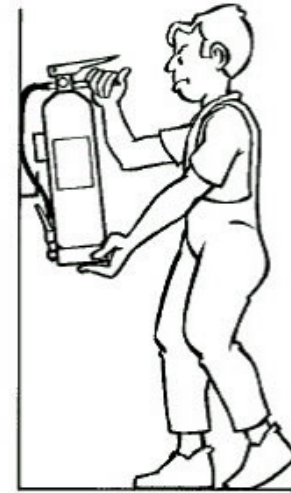

1. Mira que sustancia contiene y si es válido para ese incendio.
2. Descuelga el extintor asiéndolo por el asa fija y déjalo sobre el suelo en posición vertical.
3. Observa en el manómetro que tiene presión.
4. Quita el pasador de seguridad tirando de su anilla.

5. Pruébalo antes de dirigirte al incendio pulsando con brevedad la palanca.
6. Acércate lentamente al fuego dejando, como mínimo, un metro de distancia hasta él.
7. Presiona la palanca manteniendo el extintor en posición vertical y dirige el chorro en forma de zigzag a la base de las llamas. Si no ves las llamas no lo uses.





Extintores portátiles de incendios

Red de Centros

Secretaría General de la OISS

Dirección: Velázquez, 105-1º 28006 Madrid (España)
Tel.: (34) 91 561 17 47 y 91 561 19 55
Fax.: (34) 91 564 56 33
E-mail: sec.general@oiss.org

Centro Acción Regional Cono Sur. Sede en Buenos Aires

Director: D. Carlos Garavelli.
Dirección: C/ Sarmiento, 1136. Buenos Aires (Argentina)
Tel.: (5411) 4381 8473 / 4381 5344
Fax: (5411) 4381 5312
E-mail: conosur@oiss.org.ar

Centro Regional de la OISS en Colombia y Área Andina. Sede en Bogotá.

Directora: D^a. Gina Magnolia Riaño Barón
Dirección: Calle 45 No. 54-18 Bogotá (Colombia)
Tel.: (571) 2 21 03 55
Fax.: (571) 2 21 36 07
E-mail: oisscolombia@gmail.com

Centro de Acción Regional de la OISS para Centroamérica y Caribe. Sede en San José de Costa Rica

Director: D. Francis Zúñiga Gonzalez.
Dirección: Zapote, Urbanización Montealegre, "Parque Los Mangos" 100 mts. Sur, casa esquinera blanca con verjas grises.
Apartado 377-2010. Zapote, San José, Costa Rica
Tel.: (506) 22839318 / (506) 22839320
Fax.: (506) 22807068
E-mail: info@oiss-cr.org

Delegación Regional de la OISS en Bolivia. Sede en La Paz

Director: D. Juan Carlos Auza Catalano
Dirección: Avda. 6 de Agosto, nº 2455 - Edificio Hilda
Piso 5º La Paz (Bolivia)
Tel.: (5912) 244 38 83
Fax: (5912) 244 37 35
E-mail: delegacion@oiss.org.bo

Delegación Nacional de la OISS en Chile

Director: D. Hugo Cifuentes Lillo.
Dirección: Agustinas nº 1022 - Oficina 728. Santiago (Chile)
Tel.: (562) 696.63.39
Fax.: (562) 671.37.68
E-mail: oisschile@oiss.cl

Representación Nacional de la OISS en Brasil

Dirección: Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 2, Bloco "O", Edifício do INSS, DIRSAT, sétimo andar, sala 708 - CEP 70.070-020 (novo endereço) BRASÍLIA (DF), BRASIL
Tel.: + 55 (61) 3313-4376
Fax: + 55 (61) 3313-4321
Email: baldur.schubert@previdencia.gov.br

